

Kraków, dn. 10.02.2026r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. b027/2026

Firma GO+EAUTO sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w formule zaprojektuj-wybuduj na opracowanie koncepcji oraz pełnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz montaż ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych o poniższych parametrach:

- Moc całkowita stacji : 90kWDC, 1 sztuka, Setec Power SET450-100Y
- Dwa miejsca postojowe
- Wykonanie WLZ i zasilanie stacji ze ZKP Tauron Dystrybucja

Zapewniając:

- Zgodność ze wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP dla ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów oraz spełniać wymogi UDT i PPOŻ dla takich stacji.
- Zapewniać dostęp dla osób z niepełno sprawnościami
- Oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
- Zabezpieczenie stacji przed najechaniem – separator parkingowy żółto-czarny, słupki
- Dokumentację projektową , wykonawczą i powykonawczą, geodezyjną, ppoż.
- Odbiór UDT i uruchomienie stacji.

Ilość stacji ładowania: 1 (odbiór z magazynu inwestora wraz z fundamentem prefabr.)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.



Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta.

Zainteresowani mogą występować o szczegółowe informacje drogą elektroniczną pod adresem: **oferty@gopluseauto.pl**

Lokalizacja : Sokołów Podlaski, Węgrowka 12

GPS : 52,4073650N 22,2195870E

Mapa:

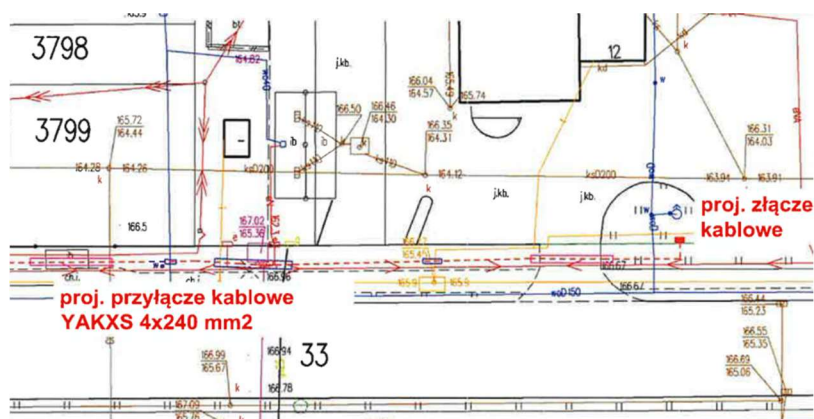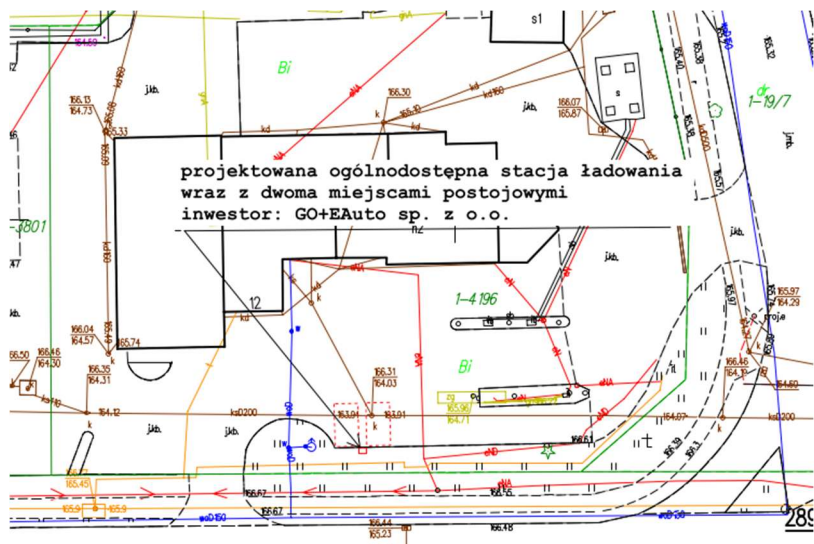

Kontakt:

GO+EAUTO sp. z o.o.

Ul. Częstochowska 62

32-085 Modlnica

Tel.: 500800700

e-mail: oferty@gopluseauto.pl

składanie ofert : oferty@gopluseauto.pl

Termin składania ofert : do 7 dni od publikacji zapytania

Termin realizacji zamówienia : do 3 miesięcy od podpisania umowy



PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Wyszków, 23-10-2023 r.

23-G7/S/04714.

Załącznik nr 1 do umowy nr 23-G7/UP/04714 o przyłączenie do sieci.

GO+EAUTO Sp. z o.o.

Kraków-Krowodrza

ul. Siewna 30A


31-231 Kraków

**Warunki przyłączenia nr 23-G7/WP/04714 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Lokalizacja: gmina Sokołów Podlaski, miejscowość Sokołów Podlaski, ul. Węgrowska 12, nr dz. 4196

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 16-10-2023, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **stacja transformatorowa 15/0,4kV Sokołów Podl. Węgrowska nr 07-0885.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **180,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **Wybudować przyłączy kablowe nN YAKXS 4x240mm² bezpośrednio od stacji transformatorowej nr 07-0885 wraz ze złączem kablowym i szafką złączowo-pomiarową.**
 - 5.2 **W stacji transformatorowej słupowej Sokołów Podl. Węgrowska nr 07-0885 wymienić transformator 15/0,4kV o mocy 250 kVA na 400 kVA oraz w rozdzielni nN w polu odpływowym wymienić rozłącznik bezpiecznikowy nN o prądzie znamionowym 250A na 400A.**
 - 5.3 **Materiały z demontażu dostarczyć do magazynu RE Wyszków.**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Miejsce dołączenia WLZ do przyłącza uzgodnić w Rejonie Energetycznym przed rozpoczęciem budowy obiektu.
 - 6.2 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracją profili obciążenia. Zrealizować zdalną transmisję danych pomiarowych,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C2 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wkładki bezpiecznikowe topikowe o wartości prądu znamionowego 315 [A] w złączu kablowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

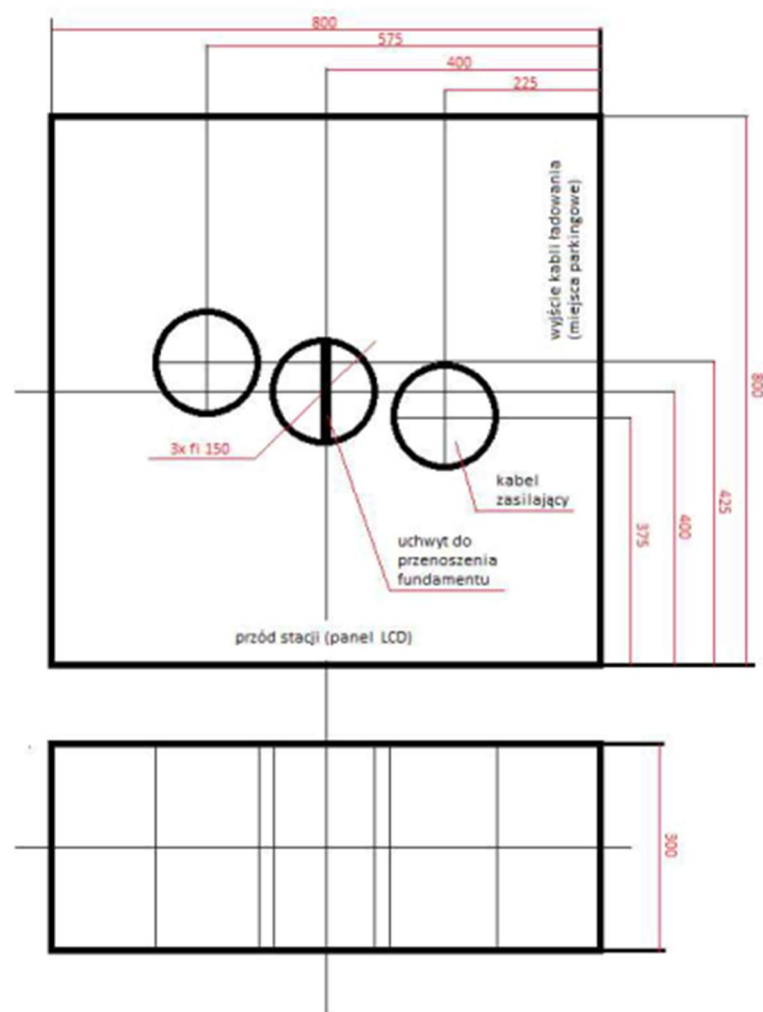

fundament balastowy do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Data: 2020/03/09

TYP: FB-SET450

